

【開放条件】

① $H1 \geq 1.1$ (m) かつ $H1 \geq H2 \times 1/2$

② $L1 : 50$ (cm) 以上

③ $L2 : 下表参照$

④ 階段周長の1/2以上が②又は③に面する



H1: 階段部分の外気に有効に開放されている部分

H2: 階段部分の天井高さ



L1: 階段部分の先端から隣地境界線までの距離

L2: 階段部分の先端から建築物までの距離

パターン 1

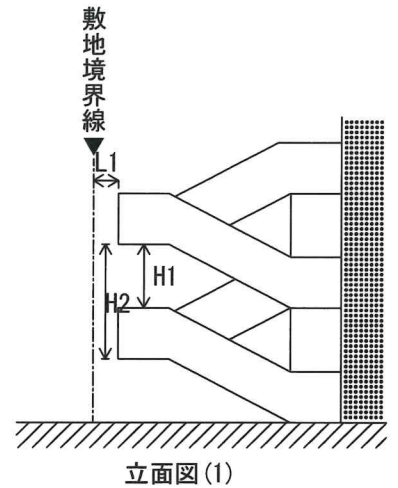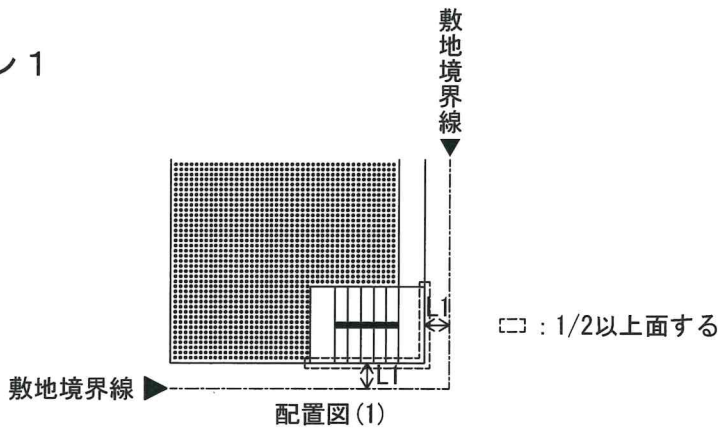

パターン 2

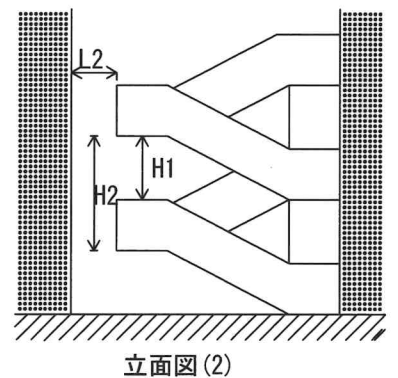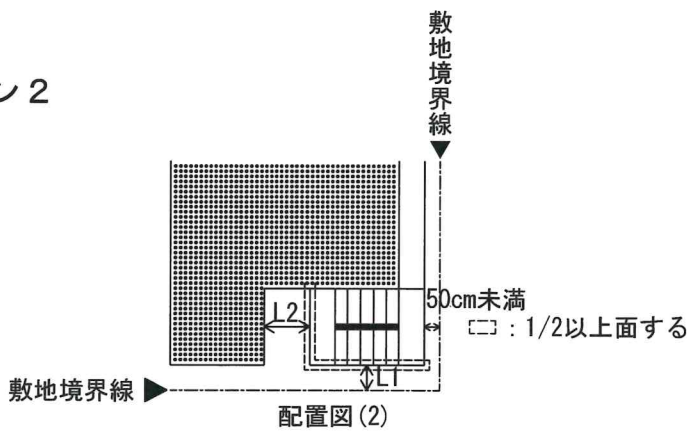

※ $L2$ が 1m 以上 2m 未満 の 場合 は 屋 外 避 難 階 段 (屋 外 階 段) と し て 扱 え る が 床 面 積 は 算 入 す る。

	$L2$ の 条 件	床 面 積	屋 外 避 難 階 段 (屋 外 階 段)
1	$L2 < 1$ (m)	算 入 す る	扱 え ない
2	1 (m) $\leq L2 < 2$ (m)	算 入 す る	扱 え る
3	2 (m) $\leq L2$	算 入 し ない	扱 え る

※ 屋 外 避 難 階 段 に つ い て は 、 幅 員 90cm 以 上 が 望 ま し い。

※ 隣 地 界 界 線 か ら 50cm 未 満 の 離 れ の 場 合 は 、 開 放 性 が 有 る と は み ない。